

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 23/04/16г.-22/05/16г.

Абонент: ЧОБ НКМС Договор N: 12405
 Адрес: С. Бабосевы 75 (м.ч.г.г.г.) Тип расходомера:
 Тепловычислитель ВКТ7 сет. N 1 Пределы измерений:
 Договорные расходы: G под max= 100.00 м3/ч G под min= 0.40 м3/ч
 M сет. воды= _____ т.сут Mгвс= _____ т.сут G обр max= 100.00 м3/ч G обр min= 0.40 м3/ч
 Тхв= 9.00 Град С


Заводской номер 00204445 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 ФТ=0 ТЗ=0 КС=0x06F0 ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	Mг	P1	P2	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	
23/04/16	70.10	46.70	23.40	175.12	171.28	172.87	171.07	0.21	7.20	5.00	4.011	24	0	
24/04/16	69.85	46.42	23.43	178.26	174.38	175.99	174.19	0.19	7.20	5.00	4.090	24	0	
25/04/16	68.77	47.77	21.00	113.51	111.12	112.36	111.14	-0.02	7.20	5.00	2.337	23	1	*
26/04/16	69.30	49.69	19.61	91.79	89.80	91.02	89.97	-0.17	7.20	5.00	1.764	24	0	
27/04/16	69.18	50.45	18.73	96.00	93.97	95.23	94.10	-0.13	7.20	5.00	1.760	24	0	
28/04/16	70.18	48.57	21.61	86.56	84.66	85.81	84.87	-0.21	7.20	5.00	1.834	24	0	
29/04/16	69.61	49.62	19.99	87.86	85.95	87.15	86.16	-0.21	7.20	5.00	1.721	24	0	
30/04/16	69.46	49.77	19.69	90.73	88.74	90.01	88.94	-0.20	7.20	5.00	1.750	24	0	
01/05/16	70.14	50.78	19.36	80.78	79.01	80.17	79.20	-0.19	7.20	5.00	1.531	24	0	
02/05/16	71.08	49.55	21.53	73.01	71.36	72.46	71.63	-0.27	7.20	5.00	1.539	24	0	
03/05/16	70.24	49.06	21.18	84.46	82.60	83.76	82.80	-0.20	7.20	5.00	1.752	24	0	
04/05/16	69.66	50.10	19.56	93.45	91.44	92.69	91.58	-0.14	7.20	5.00	1.793	24	0	
05/05/16	71.20	54.78	16.42	94.99	92.85	94.39	93.02	-0.17	7.20	5.00	1.534	24	0	
06/05/16	70.28	47.95	22.33	79.32	77.56	78.61	77.76	-0.20	7.20	5.00	1.736	24	0	
07/05/16	71.00	49.03	21.97	73.59	71.93	73.03	72.19	-0.26	7.20	5.00	1.581	24	0	
08/05/16	70.59	50.15	20.44	76.10	74.44	75.54	74.63	-0.19	7.20	5.00	1.524	24	0	
09/05/16	70.16	49.37	20.79	80.69	78.93	80.06	79.13	-0.20	7.20	5.00	1.645	24	0	
10/05/16	68.84	53.18	15.66	23.28	22.78	23.15	22.83	-0.05	7.20	5.00	0.357	7	17	*
11/05/16	23.39	21.72	1.67	-----	-----	-----	-----	-----	7.20	5.00	-----	0	24	*
12/05/16	21.59	20.53	1.06	-----	-----	-----	-----	-----	7.20	5.00	-----	0	24	*
13/05/16	20.49	19.83	0.66	-----	-----	-----	-----	-----	7.20	5.00	-----	0	24	*
14/05/16	19.71	19.26	0.45	-----	-----	-----	-----	-----	7.20	5.00	-----	0	24	*
15/05/16	19.09	18.81	0.28	-----	-----	-----	-----	-----	7.20	5.00	-----	0	24	*
16/05/16	62.14	46.23	15.91	44.11	43.32	43.80	43.35	-0.03	7.20	5.00	0.689	7	17	*
17/05/16	70.34	50.13	20.21	83.00	81.16	82.45	81.46	-0.30	7.20	5.00	1.640	24	0	
18/05/16	70.03	50.03	20.00	84.85	82.99	84.27	83.28	-0.29	7.20	5.00	1.664	24	0	
19/05/16	69.98	50.65	19.33	85.46	83.59	84.91	83.88	-0.29	7.20	5.00	1.620	24	0	
20/05/16	70.08	50.46	19.62	83.14	81.32	82.57	81.59	-0.27	7.20	5.00	1.595	24	0	
21/05/16	70.69	50.27	20.42	77.35	75.65	76.80	75.86	-0.21	7.20	5.00	1.549	24	0	
22/05/16	70.34	49.76	20.58	84.65	82.76	83.93	82.94	-0.18	7.20	5.00	1.708	24	0	
Итого:				2222.06	2173.59	2203.03	2177.57	-3.98			44.724	565	155	
Средние:	61.58	44.69	16.89						7.20	5.00				

Период нормальной работы 565ч
 Период отсутств.счета тепл.энергии 155ч
 Время работы прибора после сброса 22774ч

Представитель абонента

Представитель теплоснабж.организации

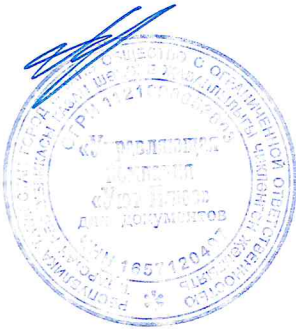

КАЗАНСКИЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ
 ЮЖНЫЙ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЙ РАЙОН
 УЛ.РОДИНА, 49А Тел:205-60-89

23 МАЙ 2016

ВЕДОМОСТЬ ПОЛУЧИЛ:

Мулламетдинов Р.Н.